


ITALIANO

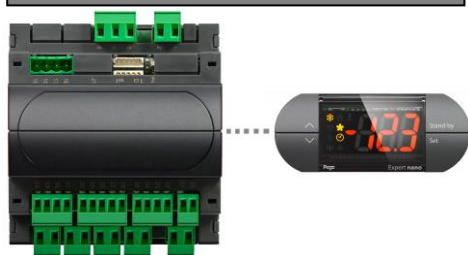

DESCRIZIONE

Il DIN NANO 5CK è un regolatore elettronico da barra DIN adatto per la gestione di banchi frigo, vetrine ed unità frigorifere statiche o ventilate, con doppio sbrinamento a sosta, elettrico o a gas caldo, anche in tempo reale (RTC). Esso è dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura NTC, tre ingressi digitali configurabili, cinque relè per la gestione di compressore, ventole, sbrinamento del primo e secondo evaporatore, comando luce, chiamata freddo (solenoidi) per il funzionamento in pump down, comando unità motocondensante o relè allarme (2 relè configurabili NC e NO). Il regolatore può essere configurato anche per applicazioni di chiamata caldo. Disponibile con display remoto o a bordo. Disponibile anche display eco, ripetitore di temperatura. Buzzer interno per segnalazioni sonore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Configurabile per applicazioni freddo o per applicazioni caldo.
- Relè per la gestione di compressore, ventilatori degli evaporatori e luce cella (3 relè non configurabili), relè resistenze di sbrinamento 1 e 2, allarme, partenza in pump down, luce cella, uscita compressore e uscita notte (2 relè configurabili).
- Attivazione sbrinamenti in tempo reale, fino a 6 partenze in 24h con sbrinamenti in sequenza o in contemporanea.
- 3 ingressi digitali configurabili per attivazione modalità notte, prestatato di pump-down, start e stop sbrinamento, stand-by da remoto, allarme uomo in cella e contatto protezione compressore.
- Sbrinamento configurabile a sosta, a resistenza, a resistenza termostata, ad inversione di ciclo e ad inversione di ciclo con bacinella, impostabile per frequenza e durata. Il fine sbrinamento può avvenire a tempo o per temperatura.
- START/STOP sbrinamento manuale da tasto.
- ON/OFF impianto da tasto.
- Gestione giorno/notte (risparmio energetico).
- ON/OFF luce cella con tasto o tramite micro-porta.
- È disponibile come opzione un display con collegamento TTL, come ripetitore di temperatura, adatto alle lunghe distanze (max 500 m).
- Visualizzazione/regolazione della temperatura da punto decimale.
- Superficie frontale piana per una facile pulizia e tasti di ampie dimensioni personalizzabili in vari colori (su richiesta).
- Display LED a 3 cifre, con segno, punto decimale, icone di stato impianto. Buzzer interno per segnalazioni sonore.
- Filosophia di programmazione PEGO che garantisce uno start-up immediato.
- Connessione seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU o Telenet.
- Tensione di alimentazione 230Vac.
- Funzione HACCP per la memorizzazione e la visualizzazione dell'ultimo allarme di temperatura.

FUNZIONE DEI TASTI

TASTO	FUNZIONE
	TASTO UP Incrementa i valori / Scorre verso l'alto i parametri. Taccia l'allarme sonoro se presente / Acquisisce un allarme. Se premuto per più di 3 secondi attiva / disattiva la luce della cella. All'avvenuto inserimento/disinserimento manuale della luce viene generato un BIP di conferma.
	TASTO DOWN Decrementa i valori / Scorre verso il basso i parametri. Premuto per più di 3 secondi attiva lo sbrinamento manuale (se sussistono le condizioni di attivazione). Premuto per più di 3 secondi durante uno sbrinamento, termina lo sbrinamento stesso. All'avvenuto inserimento/disinserimento manuale di uno sbrinamento viene generato un BIP di conferma.
Stand by	TASTO STAND-BY Premuto per più di 1 secondo alterna lo stato di Stand-by allo stato normale di funzionamento e viceversa. All'avvenuta commutazione viene generato un BIP di conferma. In stato di stand-by si ferma l'impianto e il display alterna la scritta OFF con la temperatura.
Set	TASTO SET Visualizza il set point. Permette di impostare il set point se premuto in combinazione con il tasto DOWN o il tasto UP. Ripristina l'allarme sonoro se presente.

ICONE DI STATO

ICONA	SIGNIFICATO
	ICONA CHIAMATA FREDDO (Icona attiva con mOd=0). Led OFF = Chiamata freddo OFF Led ON = Chiamata freddo ON Led Lampeggiante = Chiamata freddo ON ma in attesa del tempo di ritardo C1
	ICONA CHIAMATA CALDO (Icona attiva con mOd=1). Led OFF = Chiamata caldo OFF Led ON = Chiamata caldo ON
	ICONA VENTILATORI Led OFF = Ventilatori OFF Led ON = Ventilatori ON Led Lampeggiante = Ventilatori in pausa dopo lo sbrinamento (vedi parametro F5)
	ICONA SBRINAMENTO (Icona attiva con mOd=0). Led OFF = Sbrinamento OFF Led ON = Sbrinamento ON Led Lampeggiante = Sgocciolamento in corso dopo lo sbrinamento (vedi parametro d7)
	ICONA MICRO PORTA / LUCE CELLA Led OFF = Micro porta non Attivo o non utilizzato e luce cella spenta Led ON = Luce cella ON Led Lampeggiante = Micro-porta attivo o luce cella accesa con allarme E8.
	ICONA PRESENZA ALLARME Led OFF = Nessun allarme presente Led ON = Indica un avvenuto intervento dell'allarme di temperatura poi rientrato (allarme HACCP). Led Lampeggiante = Allarme presente

PRESSIONE COMBINATA DI TASTI E LORO FUNZIONI

FUNZIONE / COMBINAZIONE TASTI
PROGRAMMAZIONE DEL SET / (Set + ^ o v) Premere il tasto "Set" per visualizzare il valore di SETPOINT corrente (temperatura). Mantenendo premuto tasto "Set" e premendo uno dei tasti (^) o (v) si modifica il valore di SETPOINT. Rilasciare il tasto "Set" per ritornare alla visualizzazione della temperatura cella, la memorizzazione delle modifiche apportate avverrà automaticamente.
PROGRAMMAZIONE DI 1° LIVELLO / (^ + v) Premere contemporaneamente i tasti "UP" e "DOWN" per più di 3 secondi per accedere al menù programmazione di primo livello. All'ingresso del menù viene generato un BIP di conferma. Dopo 30 secondi si ha l'uscita automatica dal menù.
PROGRAMMAZIONE DI 2° LIVELLO / (^ + v + Stand-by) Premere contemporaneamente i tasti "UP", "DOWN" e "Stand-by" per più di 3 secondi per accedere al menù programmazione di secondo livello. All'ingresso del menù viene generato un BIP di conferma e lo strumento viene portato in "stand-by".
MENÙ HACCP PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELL'ULTIMO ALLARME DI TEMPERATURA AVVENUTO / (^ + Stand-by) Premere contemporaneamente per più di 3 secondi per accedere al menù HACCP. All'ingresso del menù viene generato un BIP di conferma.
USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE / (^ + v) All'interno di un qualsiasi menù di programmazione la pressione contemporanea dei tasti "UP" e "DOWN" per più di 3 secondi salva le impostazioni effettuate uscendo dal menù stesso. All'uscita del menù viene generato un BIP di conferma.


MODELLI SERIE DIN NANO 5CK

CODICE PEGO	DESCRIZIONE EXPERT NANO
200NDIN5CK01	Alim.230Vac, 5 relè (16A+16A+16A+8A+8A), 3 ingressi digitali, funz. caldo/freddo, RTC, RS485, pump down, buzzer, morsetti estraibili, display REMOTO di controllo.
200NDIN5CK02	Alim.230Vac, 5 relè (16A+16A+16A+8A+8A), 3 ingressi digitali, funz. caldo/freddo, RTC, RS485, pump down, buzzer, morsetti estraibili, display di controllo A BORDO.
KC-TTLB-L2.5	CAVO TTL per DISPLAY ECHO NANO Lunghezza=2.5m
200NANOTTLO2	DISPLAY RIPETITORE DI TEMPERATURA ECHO TTL


DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	Modello 200NDIN5CKxx
Modello 200NDIN5CKxx	230V~ +10/-15% 50-60Hz
Potenza assorbita	5 VA Max
Condizioni climatiche	
Temperatura di lavoro	-5T50°C - umidità < 90% U.R. non condensante
Temperatura di stoccaggio	-10T70°C - umidità < 90% U.R. non condensante
Ambienti di lavoro non idonei	Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione all'irraggiamento solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili.
Caratteristiche generali	
Display	3 Digit con segno, punto decimale e nove led di stato
Risoluzione	0,1°C
Precisione lettura sonde (elettronica)	± 0,5°C
Range di lettura	-45T99 °C
Modello 200NANO5CKxx	Morsetti potenza: estraibili per cavi sez. da 0.2 a 2.5mm²
Classe software: A / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPROM)	
Caratteristiche ingressi	
Ingressi analogici	3 ingressi per sonde NTC (10KΩ 1% a 25°C)
Ingressi digitali	3 ingressi (da contatto pulito)
Caratteristiche uscite	
Relè Compressore (DO1)	N.O. 16(6)A / 250V~
Relè Ventilatori (DO3)	N.O. 8(3)A / 250V~
Relè Luce cella (DO4)	N.O. 16(6)A / 250V~
Sbrinamento / configurabile (DO2)	N.O. 16(6)A / 250V~
Allarme / configurabile (DO5)	N.O. 8(3)A / 250V~
Buzzer	Presente
Caratteristiche dimensionali, di isolamento e meccaniche	
Dimensioni	200NDIN5CKxx: 105x121.5x71mm Disp. Remoto/Echo: 93x37x23mm
Dima di foratura per disp. Remoto/Echo	71x29mm (+0,2/-0,1mm)
Grado di protezione disp. Remoto/Echo	IP65 con montaggio a fronte quadro
Montaggio disp. Remoto/Echo	A fronte quadro tramite linguette laterali o mediante due viti sul frontale
Montaggio 200NDIN5CKxx	Su barra din da 35mm
Contenitore	Corpo plastico in PC+ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC+ABS
Tipo di isolamento	Classe II
Conformità alle normative UE sulla direttiva bassa tensione, compatibilità EMC e marcatura CE	
Conforme alle seguenti direttive CE: Direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE	
Conforme alle seguenti norme armonizzate:	EN60730-1:2016, EN60730-2:2010, EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007


DIMENSIONI (mm)

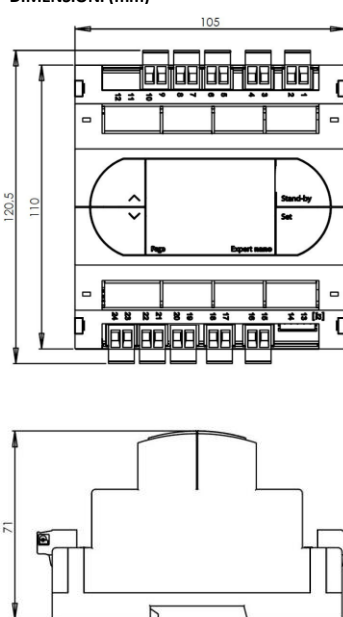

FISSAGGIO A PANNELLO DEL DISPLAY ECHO 485 PER MEZZO DI DUE VITI FRONTALI

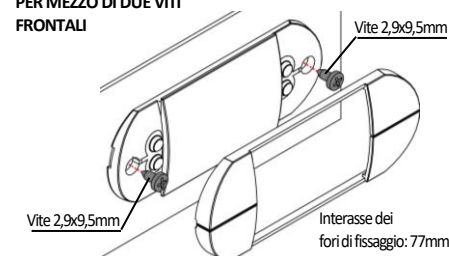

DIMA DI FORATURA per display remoto e ECHO (mm)

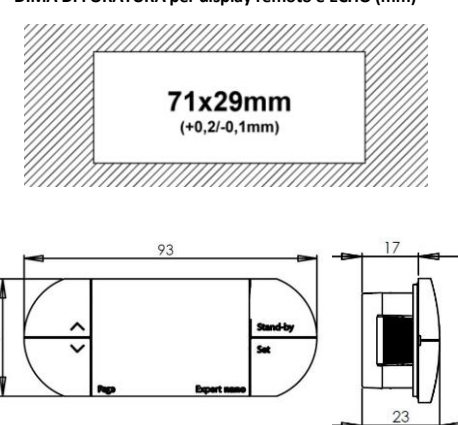

ITALIANO

ELENCO VARIABILI DI PRIMO LIVELLO
(Livello utente)

Var	SIGNIFICATO	DEF.
r0	Differenziale di temperatura riferito al SET-POINT principale. < Range: 0,2 ÷ 10,0°C > È espresso in valore assoluto e definisce l'isteresi (positiva se mOd=0 oppure negativa se mOd=1) della temperatura riferita al SET POINT.	2,0
d0	Intervallo di sbrinamento. < Range: 0 ÷ 24 ore > Con d0=0 gli Sbrinamenti sono esclusi	4
dd2	Ritardo alla partenza dello sbrinamento sul secondo evaporatore. < Range: 0 ÷ 10 sec > - 0 = partenza simultanea. Lo sbrinamento del secondo evaporatore parte dd2 secondi dopo la fine dello sbrinamento 1. Questo evita di sovraccaricare l'impianto elettrico durante uno sbrinamento in caso si disponga di una limitata potenza. Con dd2=0 gli sbrinamenti 1 e 2 partono simultaneamente. dd2 viene forzato a 0 se d1 = 1 o 2. (sbrinamento a inversione di ciclo)	10
d21	Set point di fine sbrinamento evaporatore 1 < Range: -35 ÷ 45°C > Lo sbrinamento 1 non è eseguito se la temperatura letta dalla sonda di sbrinamento 1 è superiore al valore d21 (In caso di sonda guasta o assente lo sbrinamento è eseguito a tempo)	15
d22	Set point di fine sbrinamento evaporatore 2 < Range: -35 ÷ 45°C > Lo sbrinamento 2 non è eseguito se la temperatura letta dalla sonda di sbrinamento 2 è superiore al valore d22 (In caso di sonda guasta o assente lo sbrinamento è eseguito a tempo)	15
d31	Massima durata sbrinamento evaporatore 1 < Range: 1 ÷ 240 min >	25
d32	Massima durata sbrinamento evaporatore 2 < Range: 1 ÷ 240 min >	25
d7	Durata sgocciolamento. < Range: 0 ÷ 10 min > Al termine dello sbrinamento il compressore ed i ventilatori restano fermi per il tempo d7 impostato, il led dello sbrinamento sul frontale del quadro lampeggia.	0
F5	Pausa ventilatori dopo lo sbrinamento. < Range: 0 ÷ 10 min > Permette di mantenere fermi i ventilatori per un tempo F5 dopo lo sgocciolamento. Questo tempo è conteggiato a partire dalla fine dello sgocciolamento. Se lo sgocciolamento non è impostato, al termine dello sbrinamento avviene direttamente la pausa ventilatori.	0
A1	Allarme di minima temperatura. < Range: -45 ÷ (A2-1)°C > Temperatura assoluta riferita alla sonda ambiente sotto la quale, una volta trascorso il tempo di ritardo Ald, viene attivato l'allarme di BASSA temperatura che consiste nell'attivazione del Buzzer (se presente), nella scritta EL alternata alla temperatura sul display e nel lampeggio dell'icona di presenza allarme. Al rientro dell'allarme l'icona di "presenza allarme" rimane accesa fissa per indicare l'avvenuto intervento fino alla pressione del tasto UP.	-45
A2	Allarme di massima temperatura. < Range: (A1+1) ÷ 99°C > Temperatura assoluta riferita alla sonda ambiente sopra la quale, una volta trascorso il tempo di ritardo Ald, viene attivato l'allarme di ALTA temperatura che consiste nell'attivazione del Buzzer (se presente), nella scritta EH alternata alla temperatura sul display e nel lampeggio dell'icona di presenza allarme. Al rientro dell'allarme l'icona di "presenza allarme" rimane accesa fissa per indicare l'avvenuto intervento fino alla pressione del tasto UP.	99
te1	Visualizzazione temperatura sonda evaporatore 1 < °C > (non visualizza niente se dE1 = 1)	sola lettura
te2	Visualizzazione temperatura sonda evaporatore 2 < °C > (non visualizza niente se dE2 = 1)	sola lettura
dFr	Abilitazione sbrinamenti in tempo reale evaporatori. Con d0=0 e dFr=1 è possibile impostare fino a 6 sbrinamenti in tempo reale nell'arco di una giornata attraverso i parametri d41...d46	0
df1 ..6	Programmazione orari sbrinamenti evaporatori. È possibile impostare fino a 6 orari per gli sbrinamenti (da 00,0 ÷ 23,5) L'orario è nella forma HH.MM dove HH rappresenta l'ora e M le decine di minuti (Es. 0=0 min; 1=10 min, ecc.). Il punto (.) lampeggiante indica che è visualizzato un orario e non una temperatura.	0
tdS	Inizio fase giorno (da 00,0 ÷ 23,5) Valido se non ci sono ingressi digitali notte (vedi In1, In2 e In3)	6,0
tdE	Fine fase giorno (da 00,0 ÷ 23,5) Valido se non ci sono ingressi digitali notte (vedi In1, In2 e In3)	22,0

ELENCO VARIABILI DI SECONDO LIVELLO
(Livello installatore)

Var	SIGNIFICATO	DEF
nrE	Numero evaporatori. < Range: 1 ÷ 2 > Se nrE=1 viene disabilitata la sonda evaporatore 2 che diventa quindi un secondo ingresso digitale (DI2).	1
F3	Stato ventilatori a compressore spento. < Range: 0 ÷ 2 > 0 = Ventilatori in marcia continua 1 = Ventilatori ON solo con il compressore ON 2 = Ventilatori disabilitati	1
F4	Pausa ventilatori durante lo sbrinamento. < Range: 0 ÷ 1 > 0 = Ventilatori ON durante lo sbrinamento 1 = Ventilatori OFF durante lo sbrinamento	1
Fst	TEMPERATURA blocco VENTOLE < Range: -45 ÷ 99°C > Le ventole rimarranno ferme se il valore di temperatura letto dalla sonda evaporatore1 o dalla sonda evaporatore 2 risulterà superiore al valore di questo parametro. Il blocco è disattivato con sonda evaporatore disabilitata o in errore.	99
Fd	Differenziale per Fst. < Range: 1 ÷ 10°C >	2
dE1	Esclusione sonda evaporatore 1 < Range: 0 ÷ 1 > 0 = sonda evaporatore 1 presente 1 = sonda evaporatore 1 assente. Escludendo la sonda evaporatore gli sbrinamenti avvengono ciclicamente con periodo d0 e terminano con scadenza del tempo d31.	0
dE2	Esclusione sonda evaporatore 2 < Range: 0 ÷ 1 > 0 = sonda evaporatore 2 presente 1 = sonda evaporatore 2 assente. Escludendo la sonda evaporatore gli sbrinamenti avvengono ciclicamente con periodo d0 e terminano con scadenza del tempo d32.	0
d1	Tipo di sbrinamento. < Range: 0 ÷ 2 > 0 = a resistenza 1 = ad inversione di ciclo (gas caldo) dd2 2 = ad inversione di ciclo con bacinella forzato a 0 3 = termostato a resistenza a tempo	0
dPo	Sbrinamento all'avvio < Range: 0 ÷ 1 > 0 = disabilitato 1 = abilitato	0
dSE	Sbrinamento intelligente < Range: 0 ÷ 1 > 0 = disabilitato 1 = abilitato	0
dSt	Setpoint sbrinamento intelligente (se dSE=1) < Range: -30,0 ÷ 30,0 °C > Il conteggio del tempo fra uno sbrinamento e il successivo viene incrementato solo se il compressore è acceso e la temperatura dell'evaporatore è inferiore a dSt.	1,0
C1	Tempo minimo tra lo spegnimento e la successiva Accensione del compressore. < Range: 0 ÷ 15 min >	0
CE1	Tempo di funzionamento ON compressore in caso di sonda ambiente guasta (Funzionamento di emergenza). < Range: 0 ÷ 240 min / 0=Disabilitato > Con CE1=0 il funzionamento di emergenza in presenza di errore E0 rimane disabilitato, il compressore rimane spento e vengono inibiti gli sbrinamenti per conservare il freddo residuo.	0
CE2	Tempo di funzionamento OFF compressore in caso di sonda ambiente guasta < Range: 5 ÷ 240 > (Funzionamento di emergenza).	5
doC	Tempo di guardia compressore per micro-porta. < Range: 0 ÷ 5 min > All'apertura del micro-porta le ventole dell'evaporatore si spengono e il compressore continuerà ancora a funzionare per il tempo doC, dopo si spegnerà.	0
tdo	Tempo di reinserimento compressore dopo l'apertura porta. (con In1 o In2 o In3= +2 o -2) < Range: 0 ÷ 240 min / 0=Disabilitato > All'apertura del micro-porta e passato il tempo tdo viene ripristinato il funzionamento normale del controllo dando la segnalazione di allarme di porta aperta (Ed) Tempo di ritardo segnalazione e visualizzazione allarme luce cella < Range: 0 ÷ 240 min / 0=Disabilitato > All' accensione della luce con tasto UP e passato il tempo Tdo si attiva l'allarme E9. Se viene tacitato e non viene spenta la luce alla nuova scadenza del tempo Tdo si ripresenta l'allarme. Se un'uscita viene impostata come relè allarme, l'allarme E9 ecciterà il relè.	0
mod	Modo di funzionamento Termoregolatore. < Range: 0 ÷ 1 > 0 = Chiamata freddo 1 = Chiamata caldo (in questa modalità gli sbrinamenti e il blocco ventole Fst sono esclusi)	0

In1	Impostazione Ingresso digitale DI e stato di attivazione. < Range: -8 ÷ 8 > 8= ingresso notte (risparmio energetico) (con DI=1). 7= Pressostato di Pump-down (con DI=1). 6= Stop sbrinamento da remoto (con DI=1) (Viene preso il fronte di salita impulso). 5= Start sbrinamento da remoto (con DI=1) (Viene preso il fronte di salita impulso). 4= Stand-by da remoto (con DI=1) Per indicare lo stand-by remoto viene visualizzato sul display Ino alternato alla visualizzazione corrente. 3= allarme uomo in cella (con DI=1). 2= Micro-porta (con DI=1). 1= protezione compressore (con DI=1). 0= Disabilitato. -1= protezione compressore (con DI=0). -2= Micro-porta (con DI=0). -3= allarme uomo in cella (con DI=0). -4= Stand-by da remoto (con DI=0) (Per indicare lo stand-by remoto viene visualizzato sul display Ino alternato alla visualizzazione corrente). -5= Start sbrinamento da remoto (con DI=0) (Viene preso il fronte di discesa impulso). -6= Stop sbrinamento da remoto (con DI=0) (Viene preso il fronte di discesa impulso). -7= Pressostato di Pump-down (con DI=0). -8=ingresso notte (risparmio energetico) (con DI=0)	1
In2	Impostazione Ingresso digitale DI 2 e stato di attivazione. < Range: -8 ÷ 8 > 8= ingresso notte (risparmio energetico) (con DI=1). 7= Pressostato di Pump-down (con DI=1). 6= Stop sbrinamento da remoto (con DI=1) (Viene preso il fronte di salita impulso). 5= Start sbrinamento da remoto (con DI=1) (Viene preso il fronte di salita impulso). 4= Stand-by da remoto (con DI=1) Per indicare lo stand-by remoto viene visualizzato sul display Ino alternato alla visualizzazione corrente. 3= allarme uomo in cella (con DI=1). 2= Micro porta (con DI=1). 1= protezione compressore (con DI=1). 0= Disabilitato. -1= protezione compressore (con DI=0). -2= Micro porta (con DI=0). -3= allarme uomo in cella (con DI=0). -4= Stand-by da remoto (con DI=0) (Per indicare lo stand-by remoto viene visualizzato sul display Ino alternato alla visualizzazione corrente). -5= Start sbrinamento da remoto (con DI=0) (Viene preso il fronte di discesa impulso). -6= Stop sbrinamento da remoto (con DI=0) (Viene preso il fronte di discesa impulso). -7= Pressostato di Pump-down (con DI=0). -8=ingresso notte (risparmio energetico) (con DI=0)	2
In3	Impostazione Ingresso digitale DI 3 e stato di attivazione. < Range: -8 ÷ 8 > 8= ingresso notte (risparmio energetico) (con DI=1). 7= Pressostato di Pump-down (con DI=1). 6= Stop sbrinamento da remoto (con DI=1) (Viene preso il fronte di salita impulso). 5= Start sbrinamento da remoto (con DI=1) (Viene preso il fronte di salita impulso). 4= Stand-by da remoto (con DI=1) Per indicare lo stand-by remoto viene visualizzato sul display Ino alternato alla visualizzazione corrente. 3= allarme uomo in cella (con DI=1). 2= Micro porta (con DI=1). 1= protezione compressore (con DI=1). 0= Disabilitato. -1= protezione compressore (con DI=0). -2= Micro porta (con DI=0). -3= allarme uomo in cella (con DI=0). -4= Stand-by da remoto (con DI=0) (Per indicare lo stand-by remoto viene visualizzato sul display Ino alternato alla visualizzazione corrente). -5= Start sbrinamento da remoto (con DI=0) (Viene preso il fronte di discesa impulso). -6= Stop sbrinamento da remoto (con DI=0) (Viene preso il fronte di discesa impulso). -7= Pressostato di Pump-down (con DI=0). -8=ingresso notte (risparmio energetico) (con DI=0)	3
dO2	Impostazione funzionalità uscita digitale DO2. < Range: -7 ÷ 7 > 7= Relè DO2 resistenze di sbrinamento evap. 2 NO 6= Relè DO2 resistenze di sbrinamento evap. 1 NO 5= Relè DO2 eccitato con richiesta freddo attiva (solenoido evaporatore). L'uscita DO1 viene attivata dall' ingresso digitale configurato come pressostato di Pump-down (In1/2/3=7 o -7). 4= Uscita Luce cella (Si attiva automaticamente con porta aperta o allarme uomo in cella E8) NO 3= Relè eccitato in modalità notte. 2= Relè DO2 eccitato con uscita compressore DO1 eccitata. Usato per unità motocondensante. 1= Relè DO2 eccitato in presenza di allarme. 0= Relè DO2 Disabilitato. -1= Relè DO2 diseccitato in presenza di allarme. -2= Relè DO2 diseccitato con uscita compressore DO1 eccitata. Usato per resistenza carter. -3= Relè diseccitato in modalità notte. -4= Uscita Luce cella (Si attiva automaticamente con porta aperta o allarme uomo in cella E8) NC -5= Relè DO2 diseccitato con richiesta freddo attiva (solenoido evaporatore). L'uscita DO1 viene attivata dall' ingresso digitale configurato come pressostato di Pump-down (In1/2/3=7 o -7). -6= Relè DO2 resistenze di sbrinamento evap. 1 NC -7= Relè DO2 resistenze di sbrinamento evap. 2 NC	6

ITALIANO

dOS	Impostazione funzionalità uscita digitale DO5. <Range: -7 ÷ 7> 7= Relè DO5 resistenze di sbrinamento evap. 2 NO 6= Relè DO5 resistenze di sbrinamento evap. 1 NO 5= Relè DO5 eccitato con richiesta freddo attiva (solenoido evaporatore). L'uscita DO1 viene attivata dall'ingresso digitale configurato come pressostato di Pump-down (In1/2/3=7 o -7). 4= Uscita Luce cella (Si attiva automaticamente con porta aperta o allarme uomo in cella E8) NO 3= Relè eccitato in modalità notte. 2= Relè DO5 eccitato con uscita compressore DO1 eccitata. Usato per unità motocondensante. 1= Relè DO5 eccitato in presenza di allarme. 0= Relè DO5 Disabilitato. -1= Relè DO5 diseccitato in presenza di allarme. -2= Relè DO5 diseccitato con uscita compressore DO1 eccitata. Usato per resistenza carter. -3= Relè diseccitato in modalità notte. -4= Uscita Luce cella (Si attiva automaticamente con porta aperta o allarme uomo in cella E8) NC. -5= Relè DO5 diseccitato con richiesta freddo attiva (solenoido evaporatore). L'uscita DO1 viene attivata dall'ingresso digitale configurato come pressostato di Pump-down (In1/2/3=7 o -7). -6= Relè DO5 resistenze di sbrinamento evap. 1 NC -7= Relè DO5 resistenze di sbrinamento evap. 2 NC	1
	Abilitazione giorno/notte (risparmio energetico). 0 = disabilitata / 1 = abilitata Durante il funzionamento notturno il punto decimale lampeggia.	0
	Fattore di correzione del SET durante il funzionamento notturno (risparmio energetico). <Range: -20,0 ÷ +20,0 °C> Durante il funzionamento notturno come Set di regolazione viene preso: - se mOd=0 => Set regolazione= Set + nSc - se mOd=1 => Set regolazione= Set - nSc	0,0
	Valore minimo attribuibile al set point. <Range: -45 ÷ (HSE-1) °C>	-45
	Valore massimo attribuibile al set point. <Range: (LSE+1) ÷ +99 °C>	99
	Stato buzzer 0 = buzzer disattivo 1 = buzzer attivo	1
	Correzione valore sonda ambiente <Range: -10,0 ÷ +10,0 °C>	0,0
	Tempo di ritardo segnalazione e visualizzazione allarme di minima o massima temperatura. <Range: 0 ÷ 240>	120
	Indirizzo di rete per collegamento al sistema di supervisione TeleNET o Modbus. Range: 0 ÷ 31 (con SEr=0) 1 ÷ 247 (con SEr=1)	1
	Controllo remoto 0 = Prot. TeleNET 1 = Prot. Modbus-RTU	0
bdr	Modbus baudrate 0=300 baud 3=2400 baud 6=14400 baud 1=600 baud 4=4800 baud 7=19200 baud 2=1200 baud 5=9600 baud 8=38400 baud	5
	Configurazione controllo di parità del Modbus. 0 = nessuna 1= pari (even) 2= dispari (odd)	0
P1	Password: tipo di protezione. (attivo quando PA è diverso da 0) <Range: 0 ÷ 3> 0= visualizza solo il set point e permette il tacito allarmi. 1= visualizza il set point, permette il tacito allarmi, + defrost + luce. 2= blocca accesso in programmazione di 1 e 2 livello (tutte le altre funzionalità sono ammesse). 3= blocca accesso in programmazione di 2 livello (tutte le altre funzionalità sono ammesse).	3

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- 1 - 2 Alimentazione
3 - 4 - 5 Non usati
6 - 7 (DO5) Relè configurabile (default: allarme)
8 - 9 (DO2) Relè configurabile (default: sbrin. 1)
10 - 11 (DO4) Luce cella
12 - 13 (DO1) Compressore
14 - 15 (DO3) Ventilatori evaporatore
J1 Connessione display echo RS485
16 - 17 Non usato
18 RS485 - A (connessione Modbus o Telenet)
19 RS485 - B (connessione Modbus o Telenet)
20 Non usato
21 Non usato
22 DI3 Ingresso digitale 3 configurabile
23 DI2 Ingresso digitale 2 configurabile
24 DI1 Ingresso digitale 1 configurabile
25 Comune ingressi digitali
26 Non usato
27 Non usato
28 Non usato
29 Non usato
30 Non usato
31 Sonda NTC evaporatore 2
32 Sonda NTC evaporatore 1
33 Sonda NTC ambiente
34 Comune sonde analogiche (gnd)

PA	Password (vedi P1 per il tipo di protezione) <Range: 0 ÷ 999 / 0=Disabilitato>	0
Yr	Impostazione anno	0...99
Mo	Impostazione mese	1...12
dy	Impostazione giorno	1...31
Hr	Impostazione ora	0...23
min	Impostazione minuti	0...59
dEF	Parametro riservato	---
reL	release software	sola lettura

- MODO DI FUNZIONAMENTO TERMOSTATO (mOd)

La variabile mOd permette di scegliere la modalità di funzionamento del termostato, in particolare:

- MODALITA' CHIAMATA FREDDO (mOd=0)

L'uscita DO1 viene attivata quando la temperatura misurata dalla sonda ambiente raggiunge o supera il valore di SET POINT+r0 e rimane attiva fino a quando la temperatura scende sotto il SET.

- MODALITA' CHIAMATA CALDO (mOd=1)

L'uscita DO1 viene attivata quando la temperatura misurata dalla sonda Ambiente raggiunge o scende sotto il valore di SET POINT-r0 e rimane attiva fino a quando la temperatura aumenta e supera il SET POINT. In questa modalità l'uscita DO1 è collegata all'icona caldo, gli sbrinatori e il blocco ventole Fst sono DISABILITATI.

- FUNZIONE PASSWORD

La funzione password si attiva impostando un valore diverso da 0 per il parametro PA. Vedere il parametro P1 per i diversi livelli di protezione. La protezione si abilita automaticamente dopo circa 30 secondi di inattività sulla tastiera. Sul display appare la cifra 000. Utilizzare i tasti su/giù per modificare il numero ed il tasto SET per confermarlo. La maschera di immissione password 000 scompare se non si agisce sulla tastiera entro 30 secondi.

Se si dimentica la password utilizzare il numero universale 100.

- FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA IN CASO DI ERRORE E0

Questa modalità di sicurezza garantisce il funzionamento del compressore anche in caso di sonda ambiente guasta (errore E0). Con errore sonda E0 e CE1 diverso da 0, il compressore funziona in modalità pausa lavoro, con compressore ON per il tempo CE1 e OFF per il tempo CE2. Con CE1>0, in caso di errore E0 gli sbrinatori vengono gestiti come nella modalità normale di funzionamento. Con CE1=0 il funzionamento di emergenza con errore E0 rimane disabilitato: il compressore rimane spento e vengono inibiti gli sbrinatori per conservare il freddo residuo. Eliminare il prima possibile la causa di errore E0.

- ATTIVAZIONE MANUALE DELLO SBRINAMENTO

Per attivare lo sbrinamento è sufficiente premere il tasto DOWN per più di 3 secondi. Lo sbrinamento non viene attivato qualora non sussistano le condizioni di attivazione (temperatura impostata di fine sbrinamento (d21 e d22), inferiore alla temperatura rilevata dalla sonda dell'evaporatore 1 o 2). Lo sbrinamento si concluderà al raggiungimento della temperatura di fine sbrinamento (d21 o d22) o per durata massima sbrinamento (d31 o d32) o per forzatura di fine sbrinamento (tasto di fine sbrinamento o ingresso digitale).


- FORZATURA MANUALE DI FINE SBRINAMENTO IN CORSO

Durante uno sbrinamento la pressione del tasto DOWN per 3 secondi forza la fine dello sbrinamento in corso. Il fine sbrinamento manuale salta anche lo sgocciolamento.

- SBRINAMENTO A GAS CALDO

Impostare il parametro d1=1 o d1=2 per la gestione dello sbrinamento ad inversione del ciclo. Durante lo sbrinamento i relè del compressore e del defrost sono attivati. In questo caso non è possibile impostare sbrinatori in successione, dd2 viene forzato a 0. Durante lo sgocciolamento (d7) si ferma il compressore e, se d1=2, rimane attivato il relè dello sbrinamento (defrost) al fine di garantire l'accensione della resistenza di bacinella.

Se d1=2 potrebbe essere necessaria l'aggiunta di componenti elettromeccanici esterni per il corretto controllo delle elettrovalvole. Per la corretta gestione dell'impianto sarà cura dell'installatore utilizzare l'uscita defrost, che deve consentire l'apertura dell'elettrovalvola di inversione di ciclo e la chiusura dell'elettrovalvola liquida.

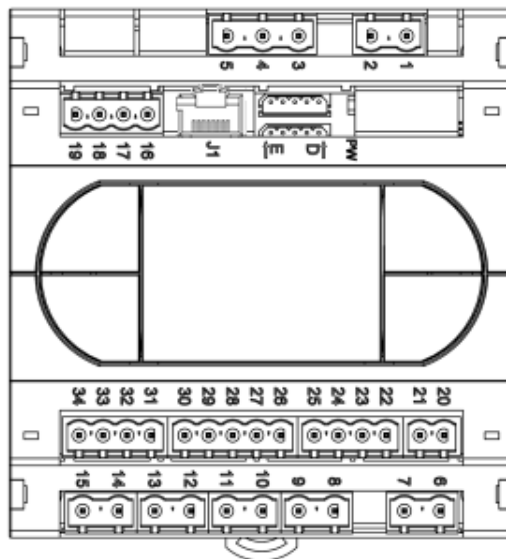

Per gli impianti a capillare (senza valvola termostatica) è sufficiente comandare l'elettrovalvola di inversione di ciclo utilizzando il relè di sbrinamento.

- SBRINAMENTO TERMOSTATATO A RESISTENZE, CON TERMINE A TEMPO

Impostare il parametro d1=3 per la gestione dello sbrinamento termostato a resistenza con termine a tempo. Durante lo sbrinamento le uscite defrost si attivano se la temperatura dell'evaporatore è inferiore alla soglia di fine sbrinamento (d21 o d22). Lo sbrinamento termina dopo d31 o d32 minuti. Ciò consente un migliore sbrinamento dell'evaporatore con un conseguente risparmio energetico.

- VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DOPO E DURANTE UNO SBRINAMENTO

Durante lo sbrinamento e per il minuto successivo il display continua a visualizzare l'ultimo valore di temperatura ambiente rilevato prima dell'inizio sbrinamento.

- CONNESSIONE RS-485

Il collegamento ad una rete RS485 dovrà essere di tipo a catena evitando collegamenti a stella e rispettando le polarità A e B. È consigliabile utilizzare cavi BELDEN 8762. La configurazione dello strumento all'interno del programma TeleNET avviene impostando il nome del modulo come "Strumento Expert NANO4CK rel.3" ed assegnando lo stesso l'indirizzo di rete impostato nella variabile Ad. Per la connessione ad una rete Modbus-RTU e per le specifiche del protocollo di questi strumenti fare riferimento al manuale "MODBUS-RTU_EXP_DIN_NANO5CK" scaricabile dal nostro sito internet www.pego.it.

- GESTIONE ALLARMI HACCP

Con temperatura sonda ambiente ≤ A1, dopo il tempo Ald, viene attivato l'allarme EL di bassa temperatura.

Con temperatura sonda ambiente ≥ A2, dopo il tempo Ald, viene attivato l'allarme EH di alta temperatura.

Durante un allarme di alta o bassa temperatura il display alterna la visualizzazione della temperatura con la scritta EH o EL; viene attivato il relè di allarme (se configurato), il Buzzer (tacitabile) e l'icona della campanella di allarme (lampeggiante).

Al rientro delle condizioni di allarme impostate le segnalazioni di allarme si annullano automaticamente (disattivato il relè di allarme, tacitato il buzzer e riattivata la visualizzazione normale).

L'icona della campanella di allarme rimane invece accesa (fissa) per indicare l'avvenuto allarme EH o EL e la memorizzazione dell'evento (vedi menu HACCP per la visualizzazione dell'ultimo allarme temperatura avvenuto).

Per acquisire l'allarme basta premere il pulsante freccia su quando la campanella è accesa fissa.

Viene inoltre registrata la data di inizio dell'ultimo evento EH o EL, la sua durata e la massima o minima temperatura raggiunta.

È presente, inoltre, un contatore del n° di allarmi intervenuti dall'ultimo reset allarmi (max 99 allarmi conteggiati).

Per visualizzare i dati relativi all'ultimo allarme di temperatura entrare nel menù HACCP (pressione tasti freccia su + stand-by per 3 secondi).

All'interno del menù è possibile scorrere le voci con freccia su e freccia giù o azzerare tutti i dati memorizzati tenendo premuto il tasto SET+freccia su per 5 secondi all'interno del menù.

A cancellazione avvenuta viene dato un BIP col buzzer per confermare l'avvenuta cancellazione.

L'uscita dal menù avviene attendendo 10 secondi senza premere nulla o premendo contemporaneamente freccia su + freccia giù.

Le variabili del menu HACCP sono visibili in sola lettura e sono le seguenti:

ELENCO VARIABILI LIVELLO HACCP

(Valori in sola lettura)

E##	Indica l'ultimo allarme di temperatura intervenuto.	EH = allarme alta temperatura EL = allarme bassa temperatura -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
###	Valore di picco della temperatura raggiunto durante l'ultimo allarme EH o EL	-45...+45°C --- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
y##	Anno di inizio dell'ultimo allarme di temperatura	y 00 - y99 y -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
M##	Mese di inizio dell'ultimo allarme di temperatura	M 01 - M12 M -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
d##	Giorno di inizio dell'ultimo allarme di temperatura	d 01 - d31 d -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
h##	Ora di inizio dell'ultimo allarme di temperatura	h 00 - h24 h -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
m##	Minuti di inizio dell'ultimo allarme di temperatura	m 00 - m59 m -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
t##	Durata (ore) dell'ultimo allarme di temperatura	t 00 - t99 t -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset

C##	Contatore del n. di eventi di allarme temperatura avvenuti (essendo memorizzati i dati dell'ultimo evento di allarme temperatura viene incrementato questo contatore per sapere se precedentemente se ne erano presentati altri. Questo contatore si resetta con il reset dell'allarme memorizzato (tasto tacito + SET x 5 sec). E esso viene incrementato ad ogni nuovo allarme di temperatura).	C 00 – C99 C -- = nessun allarme intervenuto dall'ultimo reset
-----	---	---

DIAGNOSTICA

Il display visualizza 'orH' per valori di temperatura fuori range superiori a +99.0°C. Si visualizza 'orL' per valori di temperatura fuori range inferiori a -45.0°C.

In caso di eventuali anomalie avvisa l'operatore attraverso dei codici di allarme visualizzati dal display ed un segnale acustico emesso da un buzzer. L'allarme sonoro è tacitabile per mezzo della pressione del tasto UP (il codice di errore rimane) e viene riattivato con la pressione del tasto SET.

TABELLA CODICI DI ALLARME

Var	SIGNIFICATO
E0	Anomalia funzionale della sonda ambiente.
Eu1	Anomalia funzionale della sonda di sbrinamento 1 (In questo caso eventuali sbrinamenti avranno durata pari al tempo d31).
Eu2	Anomalia funzionale della sonda di sbrinamento 2 (In questo caso eventuali sbrinamenti avranno durata pari al tempo d32).
E2	Errore della memoria EEPROM. Le uscite sono tutte disattivate tranne quelle di allarme se presente.
E8	Allarme uomo in cella.
Ec	Allarme protezione compressore (es. Protezione termica o pressostato di max.) Le uscite sono tutte disattivate tranne quella di allarme, se presente.
Ed	Allarme porta aperta. All'apertura del micro-porta e passato il tempo tdo viene ripristinato il funzionamento normale del controllo dando la segnalazione di allarme di porta aperta (Ed).
EL	Allarme di temperatura minima. Lampeggio della scritta EL alternato alla temperatura (vedi parametro A1).
EH	Allarme di temperatura massima. Lampeggio della scritta EH alternato alla temperatura. (vedi parametro A2).
E9	Allarme luce cella. Lampeggio della scritta E9 alternato alla temperatura. (vedi parametro Tdo).
E6	Allarme batteria scarica (CR2032); il controllo funzionerà per almeno altri 20 giorni, successivamente qualora venga a mancare l'alimentazione al quadro verrà persa l'impostazione oraria.
En	Errore di comunicazione tra il display ECHO ed il Master.

AVVERTENZE GENERALI

In nessun caso PEGO S.r.l. sarà responsabile di eventuali perdite di dati e di informazioni, costi di merci o servizi sostitutivi, danni a cose, persone o animali, mancate vendite o guadagni, interruzioni di attività, eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali, di copertura, punitivi, speciali o consequenziali in qualunque modo causati, siano essi contrattuali, extra contrattuali o dovuti a negligenza o altra responsabilità derivati dall'utilizzo del prodotto o dalla sua installazione. Il cattivo funzionamento causato da manomissioni, urti, inadeguata installazione fa decadere automaticamente la garanzia. È obbligatorio rispettare tutte le indicazioni del seguente manuale e le condizioni di esercizio dell'apparecchio. PEGO S.r.l. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione e si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.


PRESCRIZIONI ELETTRICHE

Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi induttivi e di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali. Evitare di alloggiare nella stesse canaline, cavi di alimentazione con cavi di segnale (sonde, ingressi digitali o collegamenti RS485). Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull'elettronica. Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per supportare il carico che devono alimentare.

Qualora si renda necessario prolungare le sonde è necessario l'impiego di conduttori di sezione opportuna e comunque non inferiore a 1mm². Il prolungamento o accorciamento delle sonde potrebbe alterare la calibrazione di fabbrica; procedere quindi alla verifica e calibrazione per mezzo di un termometro esterno.



ENGLISH

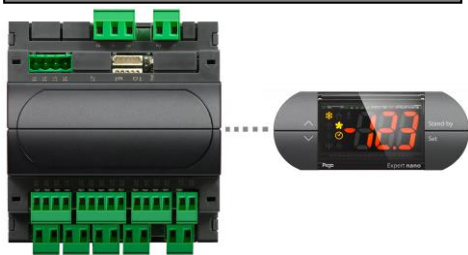

DESCRIPTION

The DIN NANO 5CK is an electronic regulator DIN rail designed to control refrigerated counters, display windows and static or ventilated refrigeration units with off-cycle, electrical or hot gas defrosting also in real time clock (RTC). It is fitted with three analogue inputs for NTC temperature probes, three digital configurable inputs, five relays for the control of the compressor, fans, defrosting evaporator 1 and 2, room light, cold function for pump down operation, motor condenser unit control or alarm (two configurable relays NC or NO). The regulator can be also configured for heat applications. Available with remote or on-board display. Also available eco display, temperature repeater. Internal buzzer for acoustic signals.

PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Configurable for cold applications or for hot applications.
- Relays for managing the compressor, evaporator fans and cell light (3 non-configurable relays), defrost heater relays 1 and 2, alarm, pump down start, cell light, compressor output and night output (2 configurable relays).
- Activation of defrosts in real time, up to 6 starts in 24 hours with sequential or simultaneous defrosts.
- 3 digital inputs configurable for night mode activation, pump-down pressure switch, defrost start and stop, remote stand-by, man in cell alarm and compressor protection contact.
- Configurable defrost with pause, with resistances, with thermostated resistance, with cycle inversion and with cycle inversion with tray, settable for frequency and duration. The end of defrost can take place by time or by temperature.
- START/STOP manual defrost by button.
- ON/OFF system by button.
- Day/night management (energy saving).
- ON/OFF cold room light with button or via micro-door.
- A display with TTL connection is available as an option, as a temperature repeater, suitable for long distances (max 500 m).
- Temperature display/regulation with decimal point
- Flat front surface for easy cleaning and large keys customizable in various colors (on request).
- 3-digit LED display, with sign, decimal point, system status icons. Internal buzzer for sound signals.
- PEGO programming philosophy that guarantees immediate start-up.
- RS485 serial connection with Modbus-RTU or Telenet protocol.
- Power supply voltage 230Vac.
- HACCP function for storing and displaying the last temperature alarm.

KEY FUNCTIONS

Key	FUNCTION
UP KEY	Increases values / Scrolls parameters in ascending order / Deactivates acoustic alarm if present / Acknowledges an alarm. If pressed for over 3 seconds, activates/deactivates room light. With manual activation / deactivation of the light a BIP is generated to confirm.
DOWN KEY	Decreases values / Scrolls parameters in descending order / If pressed for over 3 seconds activates manual defrosting (if suitable conditions are present). Terminates defrosting if pressed for over 3 seconds during the defrosting process. With manual activation / deactivation of defrosting a BIP is generated to confirm.
Stand by	STAND-BY KEY If pressed for over 1 second alternates the Stand-By with normal mode and vice versa. When mode is alternated a BIP is generated to confirm. In Stand-By mode the system stops and the display signals OFF and the temperature alternating.
Set	SET KEY Displays the set point. Allows the set point to be entered when pressed in combination with the DOWN or UP keys. Resets the acoustic alarm if present.

STATUS ICON

ICON	MEANING
	COLD FUNCTION ICON (icon activated with mOd=0) Led OFF = Cold function OFF Led ON = Cold function ON Flashing Led = Cold function ON waiting for C1 delay.
	HOT FUNCTION ICON (icon activated with mOd=1) Led OFF = Hot function OFF Led ON = Hot function ON
	FAN ICON Led OFF = Fans OFF Led ON = Fans ON Flashing Led = Fans paused after defrosting (see parameter F5).
	DEFROSTING ICON (icon activated with mOd=0) Led OFF = Defrosting OFF Led ON = Defrosting ON Led Flashing = Dripping in progress after defrosting (see parameter d7).
	DOOR SWITCH / ROOM LIGHT ICON Led OFF = Door switch not activated or not used and room light off. Led ON = Room light ON Flashing Led = Door switch activated or room light ON with alarm E8.
	ALARM ICON Led OFF = No alarm present Led ON = Indicates temperature alarm intervention with remedy (HACCP alarm). Flashing Led = Alarm present

COMBINED ACTIVATION OF KEYS AND THEIR FUNCTIONS

FUNCTION / KEY COMBINATION
SETTINGS PROGRAMMING / (Set + ▲ + ▼). Press the SET key to view the current SETPOINT value (temperature). Keeping the SET key down and pressing either the (▲) or (▼) key, the SETPOINT value can be changed. Release the SET key to return to view the room temperature; the changes made will be automatically saved.
LEVEL 1 PROGRAMMING / (▲ + ▼). Press the UP and DOWN keys simultaneously for over 3 seconds to access the Level 1 programming menu. When the menu is accessed, a BIP is generated to confirm. The system leaves the menu after 30 seconds.
LEVEL 2 PROGRAMMING / (▲ + ▼ + Stand-by). Press the UP, DOWN and STAND-BY keys simultaneously for over 3 seconds to access the Level 2 programming menu. When the menu is accessed, a BIP is generated to confirm and the system is placed in Stand-By mode.
HACCP MENU FOR VISUALIZATION OF THE LAST TEMPERATURE ALARM RECORDING / (▲ + Stand-by). Push UP and STAND-BY keys simultaneously for over 3 seconds to access the HACCP menu. A BIP is generated to confirm.
EXIT PROGRAMMING MENUS / (▲ + ▼). Pressing the UP and DOWN buttons simultaneously in any programming menu for over 3 seconds causes the system to save the settings entered and leave that menu. A BIP is generated to confirm.



DIN NANO 5CK SERIES MODELS

PEGO CODE	EXPERT NANO DESCRIPTION
200NDIN5CK01	230Vac power supply, 5 relays (16A+16A+16A+8A+8A), 3 digital inputs, func. hot/cold, RTC, RS485, pump down, buzzer, removable terminals, REMOTE control display.
200NDIN5CK02	230Vac power supply, 5 relays (16A+16A+16A+8A+8A), 3 digital inputs, func. hot/cold, RTC, RS485, pump down, buzzer, removable terminals, ON BOARD control display.
KC-TTLB-L2.5	TTL CABLE for ECHO NANO DISPLAY Length=2.5m
200NANOTTL02	ECHO TTL temperature repeater display


TECHNICAL DATA

Power voltage	Model 200NDIN5CK01 230V~ +10/-15% 50-60Hz
Absorbed power	5 VA Max
Environment conditions	Operating temperature -5T50°C - humidity < 90% Rel. Hum. Not condensing Storage temperature -10T70°C - humidity < 90% Rel. Hum. Not condensing
Unsuitable operating environments	Environments with strong vibrations or impacts; aggressive, polluted or corrosive atmospheres, exposure to direct solar radiation, explosive atmospheres or flammable gas.
General characteristics	Display 3-Digit with sign, decimal point and 9 LED status indicators Resolution 0.1 °C Probe precision (electronic) ± 0.5 °C Reading range -45T99 °C Model 200NDIN5CKxx Power clamps: extractable, screw for cables with c/section 0.2 to 2.5mm²
Software class: A / Parameters saved on non-volatile memory (EEPROM)	
Input characteristics	Analogue inputs 3 Inputs for NTC probes (10K Ω 1% at 25°C) Digital inputs 3 Input (clean contact)
Output characteristics	Compressor relay (DO1) N.O. 16(6)A / 250V~ Fan relay (DO3) N.O. 8(3)A / 250V~ Room light relay (DO4) N.O. 16(6)A / 250V~ Defrost / config. (DO2) N.O. 16(6)A / 250V~ Alarm / config. (DO5) N.O. 8(3)A / 250V~ Buzzer Present
Dimensional, insulation and mechanical characteristics	Dimensions 200NDIN5CKxx: 105x121.5x71mm Remote/Echo Display: 93x37x23mm Drill hole template (Remote/Echo Display) 71x29mm (+0.2/-0.1mm) Protection rating (Remote/Echo Display) IP65 with front board installation Installation (Remote/Echo Display) On the panel front via side tabs or via two screws on the front. Installation 200NDIN5CKxx Din rail 35mm Casing Plastic PC+ABS UL94 V-0 body, PC transparent front, Key panel PC or PC+ABS Insulation type Class II
Conformity with EEC low voltage directives, electromagnetic compatibility and EC mark	Conforms to following EEC Directives: Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU Conforms to following harmonised standards: EN60730-1:2016, EN60730-2-9:2010, EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007


DIMENSIONS (mm)

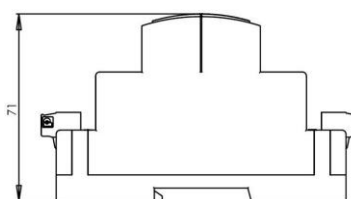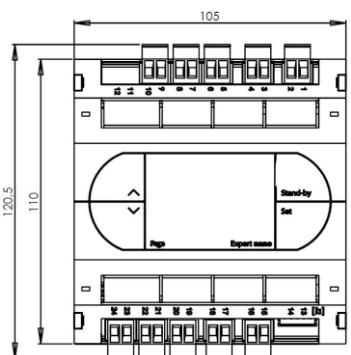

FASTENING TO PANEL ECHO 485 DISPLAY BY MEANS OF TWO FRONT SCREW

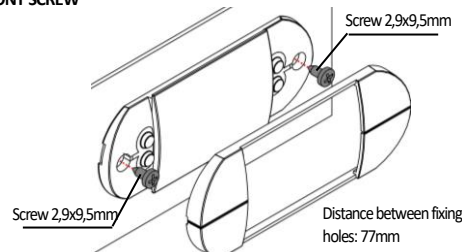

DRILL HOLE TEMPLATE (mm)

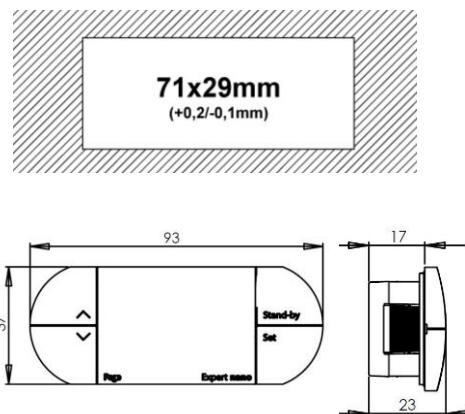

ENGLISH

LIST OF FIRST LEVEL VARIABLES
(User level)

Var	MEANING	DEF.
r0	Temperature differential in relation to principal SET-POINT < Range: $0.2 \div 10.0^{\circ}\text{C}$ > Expressed in absolute values and defines hysteresis (positive if mOd=0 or negative if mOd=1) of temperature in relation to SET POINT.	2,0
d0	Defrosting interval < Range: $0 \div 24 \text{ hours}$ > If d0=0 defrosting is excluded.	4
dd2	Delayed defrost for the second evaporator < Range: $0 \div 10 \text{ sec}$ > - 0 = contemporary start The defrost process of the second evaporator starts dd2 seconds after the defrost process of the first evaporator. This avoids overloading the electrical system during the defrost process in the event of limited power. When dd2=0, defrost processes 1 and 2 start simultaneously. dd2 is forced to 0 if d1 = 1 or 2. (Cycle inversion defrosting)	10
d21	Defrosting 1 end set point < Range: $-35 \div 45^{\circ}\text{C}$ > Defrosting 1 is not performed if the temperature read by the defrosting probe is higher than value d21. (In the event of a defective probe, defrosting 1 is performed on a time basis.)	15
d22	Defrosting 2 end set point < Range: $-35 \div 45^{\circ}\text{C}$ > Defrosting 2 is not performed if the temperature read by the defrosting probe is higher than value d22. (In the event of a defective probe, defrosting 2 is performed on a time basis.)	15
d31	Maximum defrosting time < Range: $1 \div 240 \text{ min}$ >	25
d32	Maximum defrosting time < Range: $1 \div 240 \text{ min}$ >	25
d7	Dripping duration < Range: $0 \div 10 \text{ min}$ > At completion of defrosting the compressor and fans remain inactive for the set period of time d7 and the defrosting LED on the front of the board flashes.	0
F5	Fan stop after defrosting < Range: $0 \div 10 \text{ min}$ > Keeps fans inactive for a period of time F5 after dripping. This period is timed from the end of dripping. If dripping is not set, the fans pause directly after defrosting.	0
A1	Minimum temperature alarm < Range: $-45 \div (A2-1)^{\circ}\text{C}$ > Absolute temperature referred to by the ambient probe below which, following the ALD delay, the LOW temperature alarm is triggered, activating the buzzer (if present) and showing the letters EL alternating with the temperature on the display, as well as the flashing alarm icon.	-45
A2	Maximum temperature alarm < Range: $(A1+1) \div 99^{\circ}\text{C}$ > Absolute temperature referred to by the ambient probe above which, following the ALD delay, the HIGH temperature alarm is triggered, activating the buzzer (if present) and showing the letters EH alternating with the temperature on the display, as well as the flashing alarm icon. When the alarm is reset the alarm icon remains on without flashing to indicate that the event occurred, until the UP key is pressed.	99
tE1	Evaporator 1 probe temperature display < $^{\circ}\text{C}$ > (does not display anything if dE1=1)	reading only
tE2	Evaporator 2 probe temperature display < $^{\circ}\text{C}$ > (does not display anything if dE2=1)	reading only
dFr	Evaporators defrost enabling in real time With d0=0 and dFr=1 it is possible to set up until 6 defrosts in real time in one day through the parameters d41...d46	0
dF1...6	Evaporators defrosts times programming It's possible to set up to 6 times for defrosts (from 00,0 ÷ 23,5) The time is in the mode HH.M where HH represents the hour and M the ten minutes (i.e. 0=0 min.; 1=10 min. etc.). The winking point (.) shows that it's displayed a time and not a temperature.	0
tdS	Day start time programming (from 00,0 ÷ 23,5) Valid if there are no night digital inputs (see In1, In2, In3)	6,0
tdE	Day end time programming (from 00,0 ÷ 23,5) Valid if there are no night digital inputs (see In1, In2, In3)	22,0

LIST OF SECOND LEVEL VARIABLES
(Installer level)

Var	MEANING	DEF.
nrE	Number of evaporators < Range: $1 \div 2$ > Configuring nrE=1 disables evaporator 2 probe input. It becomes a second digital input (DI2).	1
F3	Fan status with compressor off < Range: $0 \div 2$ > 0 = Fans in continuous operation 1 = Fans ON only with compressor ON 2 = Fans disabled	1

F4	Fan pause during defrosting < Range: $0 \div 1$ > 0 = Fans ON during defrosting 1 = Fans OFF during defrosting	1
Fst	FAN disable TEMPERATURE < Range: $-45 \div 99^{\circ}\text{C}$ > The fans remain disabled if the temperature value read by the evaporator probe is higher than the value of this parameter. The fans are re-enabled with the evaporator probe deactivated or in error.	99
Fd	Fst. differential < Range: $1 \div 10^{\circ}\text{C}$ >	2
dE1	Evaporator 1 probe exclusion < Range: $0 \div 1$ > 0 = Evaporator 1 probe present 1 = Evaporator 1 probe absent. By excluding the evaporator probe, defrosting occurs cyclically based on d0 period and terminates upon the elapse of d31 time.	0
dE2	Evaporator 2 probe exclusion < Range: $0 \div 1$ > 0 = Evaporator 2 probe present 1 = Evaporator 2 probe absent. By excluding the evaporator probe, defrosting occurs cyclically based on d0 period and terminates upon the elapse of d32 time.	0
d1	Defrosting type < Range: $0 \div 2$ > 0 = Heating element 1 = Cycle inversion (hot gas) dd2 forced 0 2 = Cycle inversion (hot gas) with basin 3 = Heating element with temperature control	0
dPo	Defrost at Power-on < Range: $0 \div 1$ > 0 = Disabled 1 = Defrost at Controller power on (if possible)	0
dSE	Smart defrost 0 = disabled 1 = enabled	0
dSt	Smart defrost Setpoint (if dSE=1) < Range: $-30.0 \div 30.0^{\circ}\text{C}$ > The counting of the time between the defrost is incremented only if the compressor is ON and the evaporator temperature is less than dSt.	1.0
C1	Minimum time between each turning off and on of the compressor < Range: $0 \div 15 \text{ min}$ >	0
CE1	Duration of compressor ON time in the case of faulty ambient probe (emergency mode). < Range: $0 \div 240 \text{ min} / 0 = \text{Disabled}$ > If CE1=0 the emergency mode in the presence of error EO remains disabled, the compressor remains off and defrosting is prevented in order to conserve the remaining cold.	0
CE2	Duration of compressor OFF time in the case of faulty ambient probe (emergency mode). < Range: $5 \div 240$ >	5
doC	Compressor timeout due to door switch opened < Range: $0 \div 5 \text{ min}$ > When the door switch opens, the evaporator fans turn off and the compressor continues to function for a period doC, after which it turns off.	0
Tdo	Compressor re-activation time after door opened (with In1 or In2 = +2 o -2) < Range: $0 \div 240 \text{ min} / 0 = \text{Disabled}$ > When the door switch opens and after the time tdo, normal function of the control is restored, generating the door open alarm (Ed). Delay time of cold room light alarm signaling and visualization < Range: $0 \div 240 \text{ min} / 0 = \text{Disabled}$ > On switching on of the light with UP key and passed the Tdo time, the E9 alarm starts. If it has silenced and the light has not switched off on new Tdo time limit, the alarm starts again. If an output is set as alarm relay, the E9 alarm will excite the relay.	0
mOd	Thermostat functioning mode < Range: $0 \div 1$ > 0 = Cold function 1 = Hot function (in this mode defrosting and fan disable Fst are excluded)	0
In1	Digital Input DI and activation mode setting < Range: $-8 \div 8$ > 8 = night mode digital input (energy saving) (with DI=1). 7 = Pump-down pressure switch (with DI=1). 6 = Stop defrosting remotely (DI=1) (reads leading edge of impulse). 5 = Start defrosting remotely (DI=1) (reads leading edge of impulse). 4 = Stand-by remotely (DI=1) (In order to indicate Stand-By mode, the display shows Ino alternating with the current view). 3 = Man-in-room alarm (DI=1). 2 = Door switch (DI=1). 1 = Compressor protection (DI=1). 0 = Disabled. -1 = Compressor protection (DI=0). -2 = Door switch (DI=0). -3 = Man-in-room alarm (DI=0). -4 = Stand-by remotely (DI=0) (Ino alternating with the current view is displayed to indicate stand-by mode). -5 = Start defrosting remotely (DI=0) (reads leading edge of impulse). -6 = Stop defrosting remotely (DI=0) (reads leading edge of impulse). -7 = Pump-down pressure switch (with DI=0). -8 = night mode digital input (energy saving) (with DI=0).	1

In2	Digital Input DI2 and activation mode setting < Range: $-8 \div 8$ > 8 = night mode digital input (energy saving) (with DI=1). 7 = Pump-down pressure switch (with DI2=1). 6 = Stop defrosting remotely (DI2=1) (reads leading edge of impulse). 5 = Start defrosting remotely (DI2=1) (reads leading edge of impulse). 4 = Stand-by remotely (DI2=1) (In order to indicate Stand-By mode, the display shows IN4 alternating with the current view). 3 = Man-in-room alarm (DI2=1). 2 = Door switch (DI2=1). 1 = Compressor protection (DI2=1). 0 = Disabled. -1 = Compressor protection (DI2=0). -2 = Door switch (DI2=0). -3 = Man-in-room alarm (DI2=0). -4 = Stand-by remotely (DI2=0) (IN4 alternating with the current view is displayed to indicate stand-by mode). -5 = Start defrosting remotely (DI2=0) (reads leading edge of impulse). -6 = Stop defrosting remotely (DI2=0) (reads leading edge of impulse). -7 = Pump-down pressure switch (with DI2=0). -8 = night mode digital input (energy saving) (with DI=0).	2
In3	Digital Input DI3 and activation mode setting < Range: $-8 \div 8$ > 8 = night mode digital input (energy saving) (with DI=1). 7 = Pump-down pressure switch (with DI2=1). 6 = Stop defrosting remotely (DI2=1) (reads leading edge of impulse). 5 = Start defrosting remotely (DI2=1) (reads leading edge of impulse). 4 = Stand-by remotely (DI2=1) (In order to indicate Stand-By mode, the display shows IN4 alternating with the current view). 3 = Man-in-room alarm (DI2=1). 2 = Door switch (DI2=1). 1 = Compressor protection (DI2=1). 0 = Disabled. -1 = Compressor protection (DI2=0). -2 = Door switch (DI2=0). -3 = Man-in-room alarm (DI2=0). -4 = Stand-by remotely (DI2=0) (IN4 alternating with the current view is displayed to indicate stand-by mode). -5 = Start defrosting remotely (DI2=0) (reads leading edge of impulse). -6 = Stop defrosting remotely (DI2=0) (reads leading edge of impulse). -7 = Pump-down pressure switch (with DI2=0). -8 = night mode digital input (energy saving) (with DI=0).	3
dO2	Digital Output DO2 setting < Range: $-7 \div 7$ > 7 = DO2 energised relay with defrosting 2 function NO. 6 = DO2 energised relay with defrosting 1 function NO. 5 = DO2 energised relay with activated cold function (evaporator solenoid). The DO1 output is activated by the digital input, set in 1 as Pump-down pressure switch (In 1=7 or -7). 4 = Light room output (it's automatically activated when the door is open and with the man in room alarm E8) NO. 3 = DO2 relay energised in night mode. 2 = DO2 energised relay with DO1 energised compressor output. Used for motor condenser unit. 1 = DO2 relay energised in alarm presence. 0 = DO2 relay Deactivated. -1 = DO2 relay de-energised in alarm presence. -2 = DO2 relay de-energised with DO1 energised compressor output. Used for carter resistance. -3 = DO2 relay de-energised in night mode. -4 = Light room output (it's automatically activated when the door is open and with the man in room alarm E8) NC. -5 = DO2 de-energised relay with activated cold function (evaporator solenoid). The DO1 output is activated by the digital input, set in 1 as Pump-down pressure switch (In 1=7 or -7). -6 = DO2 de-energised relay with defrosting 1 function NC. -7 = DO2 de-energised relay with defrosting 2 function NC.	6
dO5	DO5 digital output operation settings (OUTPUT WITH POTENTIAL-FREE CONTACT) < Range: $-7 \div 7$ > 7 = DO5 energised relay with defrosting 2 function 6 = DO5 energised relay with defrosting 1 function 5 = DO5 energised relay with activated cold function (evaporator solenoid). The DO1 output is activated by the digital input, set in 1 as Pump-down pressure switch (In 1=7 or -7). 4 = Light room output (it's automatically activated when the door is open and with the man in room alarm E8). 3 = DO5 relay energised in night mode. 2 = DO5 energised relay with DO1 energised compressor output. Used for motor condenser unit.	1

ENGLISH

	1= DO5 relay energised in alarm presence. 0= DO5 relay Deactivated. -1= DO5 relay de-energised in alarm presence. -2= DO5 relay de-energised with DO1 energised compressor output. Used for carter resistance. -3= DO5 relay de-energised in night mode. -4= Light room output (it's automatically activated when the door is open and with the man in room alarm E8). -5= DO5 de-energised relay with activated cold function (evaporator solenoid). The DO1 output is activated by the digital input, set in 1 as Pump-down pressure switch (In 1=7 or -7). -6= DO5 de-energised relay with defrosting 1 function. -7= DO5 de-energised relay with defrosting 2 function.	
dnE	Night mode enable (energy saving) 0 = disabled / 1 = enabled At night operation decimal point flashes.	0
nSC	Correction factor for the SET button during night operation (energy saving) <Range: -20.0 to +20.0 °C> During night operation the control set is: - If mod = 0 => Set Control = Set + NSC - If mod = 1 => Set Control = Set - NSC	0.0
LSE	Minimum value attributable to set point <Range: -45 ÷ (HSE-1) °C>	-45
HSE	Maximum value attributable to set point <Range: (LSE+1) ÷ +99 °C>	99
BEE	Buzzer state 0 = buzzer deactivated 1=buzzer activated	1
CAL	Ambient probe value correction <Range: -10.0÷10.0 °C>	0.0
Ald	Delay time for signalling and display of minimum and maximum temperature alarm. <Range: 0 ÷ 240>	120
Ad	Network address for connection to TeleNET or Modbus supervision system. <Range: 0 ÷ 31 (SEr=0) 1 ÷ 247 (SEr=1)>	1
SEr	Remote control 0= TeleNET protocol 1= Modbus-RTU protocol	0
bdr	Modbus baudrate 0=300 baud 3=2400 baud 6=14400 baud 1=600 baud 4=4800 baud 7=19200 baud 2=1200 baud 5=9600 baud 8=38400 baud	5
P1	Password: protection type (active when PA is different from 0) <Range: 0 ÷ 3> 0= Displays only the set point and allows alarm stop + keylock echo. 1= Displays the set point, allows alarm stop, + defrost + light. 2= Blocks access to levels 1 and 2 during programming (all other functions permitted). 3= Blocks access to level 2 during programming (all other functions permitted).	3

PA	Password (see P1 for protection type) <Range: 0 ÷ 999 / 0=Disabled>	0
Yr	Year set up	0..99
Mo	Month set up	1..12
dy	Day set up	1..31
Hr	Time set up	0..23
min	Minutes set up	0..59
dEF	Reserved parameter	—
reL	Release software	reading only

- THERMOSTAT FUNCTION MODES (mOd)

The variable mOd allows the selection of function mode of the thermostat, in particular:

- COLD MODE (mOd=0)

The DO1 output is activated when the temperature measured by the ambient probe reaches or exceeds the SET POINT+R0 value and remains active until the temperature drops below the SET POINT. In this mode, the DO1 output is linked to the cold function icon.

- HOT MODE (mOd=1)

The DO1 output is activated when the temperature measured by the ambient probe reaches or exceeds the SET POINT-R0 value and remains active until the temperature increases and exceeds the SET POINT. In this mode, the DO1 output is linked to the hot function icon; defrosting and fan stop FSt are DISABLED.

- PASSWORD FUNCTION

The password function is activated by entering a value other than 0 for the PA parameter. See parameter P1 for various protection levels. The protection is activated automatically if the keyboard remains inactive for about 30 seconds. The figure 000 appears on the display. Use the up/down keys to change the number and the SET key to confirm. The password entry template 000 disappears if the keyboard is not activated within 30 seconds. If you forget the password, use the universal number 100.

- EMERGENCY MODE IN THE CASE OF ERROR EO

This safety mode guarantees the functioning of the compressor even in the case of a faulty ambient probe (error EO). If probe errors EO and CE1 are different to 0, the compressor functions in operation pause mode, with compressor ON for the time CE1 and OFF for the time CE2. If CE1>0 in the case of error EO, defrosting is performed in normal functioning mode. If CE1=0 the emergency mode in the presence of error EO remains disabled. The compressor remains off and defrosting is prevented to conserve the remaining cold. Eliminate as soon as possible the cause of error EO and reactivate the control's normal function for a correct temperature adjustment.

- MANUAL DEFROSTING ACTIVATION

To activate defrosting simply press the DOWN key for more than 30 seconds; this activates the heating elements relay. Defrosting is not activated if the appropriate conditions are not present (end-of-defrosting temperature (d21 or d22) set lower than the temperature read by the evaporator probe). Defrosting terminates when the end-of-defrosting temperature (d21 or d22) is reached or for a maximum defrosting time (d31 or d32) or by manually forced end-of-defrosting (end-of-defrosting key or digital input).

- MANUALLY FORCED END OF CURRENT DEFROSTING

Pressing the DOWN key for 3 seconds during defrosting forces the end of the current defrosting. In the case of manual end-of-defrosting, dripping is also excluded.

- HOT GAS DEFROSTING

Set the parameter d1 = 1 or 2 for the management of inversion defrost cycle. During the entire defrosting process the compressor and defrost relays are activated. In this case, you cannot set defrost in succession, dd2 is forced to 0. During dripping (d7) the compressor stops and, if d1 = 2, the defrost relays remain activated in order to ensure the ignition of the resistances of the basins.

If d1 = 2 it may be necessary to add external electromechanical components for proper control of the solenoid valves.

For a correct control of the system, the installer must use the defrost output which must allow the opening of the inversion cycle electrovalve and closing of the liquid electrovalve. For capillary systems (without thermostatic valve) it is sufficient to control the inversion cycle electrovalve using the defrost relay command.

- HEATER DEFROST BY TIME WITH TEMPERATURE CONTROL

Set the parameter d1 = 3 for the management of heater defrost by time with temperature control. During the defrost the outputs are activated when the evaporator's temperatures are lower than d21 or d22. Defrost stops after d31 or d32 minutes. It allows energy saving and a better defrost process.

- AMBIENT TEMPERATURE DISPLAY DURING AND AFTER DEFROSTING During defrosting and for a minute following the end of defrosting, the display continues to display the last ambient temperature value read before start of defrosting.

- RS-485 CONNECTION

Connection to a RS485 network must be chain type, avoiding star connections and observing A and B polarity. It is advisable to use BELDEN 8762 cables. The configuration of the device in the TeleNET program is performed by entering the module name such as "Expert Nano4CK device" and assigning to it the same network address entered in the variable Ad. For a Modbus-RTU network connection and for details on the protocols of these devices, refer to the manual "MODBUS-RTU_EXP_DIN_NANO4CK" which can be downloaded from our internet site at www.pego.it.

- HACCAP ALARM MANAGEMENT

With ambient probe temperature ≤ A1, after the Ald time, the EL low temperature alarm is activated.

With ambient probe temperature ≥ A2, after the Ald time, the EH high temperature alarm is activated.

During a high or low temperature alarm, the display alternates the visualisation of the temperature with the EH or EL headings; the alarm relay is activated (if set), the Buzzer (silenceable) and the alarm bell icon (flashing).

When the set alarm conditions are turned off, alarm signals automatically undo (the alarm relay is deactivated, the buzzer is silenced and the normal visualisation is reactivated).

The alarm bell icon remains on (fix) to indicate that EH or EL alarm was triggered and the memorisation of the event (see HACCAP menu for displaying the latest temperature alarm activated). To get the alarm, push the arrow button up when the fix bell light is on. Besides, the starting date of the latest EH or EL event is registered, together with its duration and its maximum or minimum reached temperature.

A counter of the nr of occurred alarms from the latest alarm reset (max 99 alarms can be counted) is also present.

To display data related to the latest temperature alarm, enter in the HACCAP menu (push the arrow button up + stand-by for 3 seconds). Inside the menu, all the data can be scrolled with the up and down arrows or they can be reset, by pressing the SET button + arrow up button for 5 seconds.

Once the reset occurred, a BIP with the buzzer is provided to confirm the occurred cancellation. To exit the menu, wait 10 seconds without pressing anything or press simultaneously the up and down arrows.

HACCAP variables are available in read-only mode and are the following:


VARIABLE LIST HACCAP LEVEL

(Values in read-only)

E##	Indicates the latest activated temperature alarm.	EH = high temperature alarm EL = low temperature alarm -- = no alarms have been activated from the latest reset
###	Temperature peak value reached during the latest EH or EL alarm	-45...+45°C -- = no alarms have been activated from the latest reset
y##	Year of the start of the latest temperature alarm	y 00 – y99 y -- = no alarms have been activated from the latest reset
M##	Month of the start of the latest temperature alarm	M 01 – M12 M -- = no alarms have been activated from the latest reset
d##	Day of the start of the latest temperature alarm	d 01 – d31 d -- = no alarms have been activated from the latest reset
h##	Hour of the start of the latest temperature alarm	h 00 – h24 h -- = no alarms have been activated from the latest reset
m##	Minutes of the start of the latest temperature alarm	m 00 – m59 m -- = no alarms have been activated from the latest reset
t##	Duration (hours) of the latest temperature alarm	t 00 – t99 t -- = no alarms have been activated from the latest reset

ELECTRICAL CONNECTIONS

- 1 - 2 Power supply
- 3 - 4 - 5 Not used
- 6 - 7 (DO5) Configurable relay (default: alarm)
- 8 - 9 (DO2) Configurable relay (default: defrost 1)
- 10 - 11 (DO4) Room light
- 12 - 13 (DO1) Compressor
- 14 - 15 (DO3) Evaporator fans
- J1 Echo RS485 display connection
- 16 - 17 Not used
- 18 RS485 - A (Modbus or Telenet)
- 19 RS485 - B (Modbus or Telenet)
- 20 Not used
- 21 Not used
- 22 DI3 digital input 3 configurable
- 23 DI2 digital input 2 configurable
- 24 DI1 digital input 1 configurable
- 25 Common for digital inputs
- 26 Not used
- 27 Not used
- 28 Not used
- 29 Not used
- 30 Not used
- 31 NTC probe evaporator 2
- 32 NTC probe evaporator 1
- 33 NTC ambient probe
- 34 Common for analog probes (gnd)

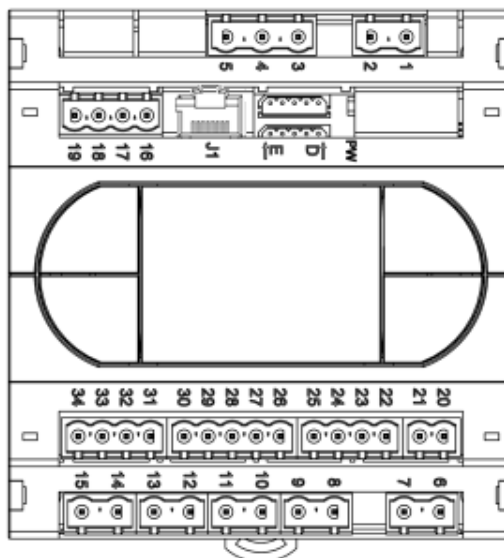

C##	Counter of the nr of temperature alarm events occurred. (being memorized data of the latest temperature alarm event, the counter is boosted to know if previously other alarms occurred. This counter resets with the memorized alarm reset (silenced button + SET for 5 seconds). It's implemented at every new temperature alarm).	C 00 – C99 C – = no alarms have been activated from the latest reset
-----	--	---

DIAGNOSTICS

The display shows 'orH' for temperature out of range greater than +99.9°C. It shows 'orL' for temperature out of range less than -45.0°C.

In the case of faults, the "Expert nano" control unit informs the operator by means of alarm codes shown on the display and an acoustic signal emitted by the buzzer (if present). The acoustic alarm can be stopped by pressing the UP key (the error code remains) and can be reactivated by pressing the SET key. In the event of an alarm, one of the following messages is displayed:

ALARM CODE TABLE

Var	MEANING
E0	Functional fault of ambient probe.
Eu1	Functional fault of defrosting probe (in this case, any defrosting processes will have a duration equal to time d31).
Eu2	Functional fault of defrosting probe (in this case, any defrosting processes will have a duration equal to time d32).
E2	EEPROM memory error. All outputs are deactivated except for alarm outputs if present.
E8	Man-in-room alarm.
Ec	Compressor protection alarm (e.g. thermal protection or max. pressure switch). All outputs are deactivated except for the alarm output if present.
Ed	Door open alarm. When the door switch opens and the tdo time has elapsed, normal function of the control is reset, triggering the door open alarm (Ed).
EL	Minimum temperature alarm. The letters EL flash alternating with the temperature (see parameter A1).
EH	Maximum temperature alarm. The letters EH flash alternating with the temperature (see parameter A2).
E9	Room light alarm. The letters E9 flash alternating with the temperature (see parameter Tdo).
E6	Low battery alarm (CR2032); control function for at least another 20 days, then if there is not power to the time setting will be lost.
En	Communication error between the ECHO display and the Master.

**GENERAL INFORMATION**

PEGO S.r.l. does not accept responsibility for any loss of data or information, costs of goods or substitute services, damages to objects, persons or animals, lost sales or profits, interruption of activities, any direct, indirect, accidental, property, insured, punitive, special or consequential damage caused in any way, be it contractual, extra-contractual or due to negligence or other responsibility resulting from the use of the product or its installation. The guarantee automatically becomes invalid in the case of poor functioning due to tampering, impact or inadequate installation. It is mandatory to observe all instructions in this manual and the operating conditions of the device. PEGO S.r.l. does not accept responsibility for any inaccuracies which may be present in this manual in the case that these are due to printing or transcription errors and reserves the right to make modifications to its products which it deems necessary or appropriate, without prejudicing the products essential characteristics.

ELECTRICAL PRESCRIPTIONS

Avoid using multipolar cables with conductors connected to inductive and power loads and signal conductors such as probes and digital inputs. Avoid installing in the same channels power cables and signal cables (probes, digital inputs or RS485 connections). Reduce to a minimum the length of the connecting cables, avoiding that the cabling takes on a spiral form which may have inductive effects on the electronic system. All conductors used in the cabling must be appropriately sized in order to support the load which they must provide. If it's necessary to extend the probes, use conductors with appropriate cross-sections and not less than 1mm². The extension or reduction of the probes may alter the calibration which was performed in the factory. Therefore, verify and calibrate by means of an external thermometer.